


## Tige

	Nom de L'Entreprise		Date de la c		<u>Date de livraison</u>								
	PHAN & LENOBLE ASSOCIES			2025-03-05					-000	11-11-30			
Nom du C	lient / Référence	<u> </u>					Urgent			Chaus	sures		
CLUZEAU N	IICOLE / C2358 NN	• Femme		Homme	○ Enfants	(	Non	Oui		Paire	◯ Ga	uche	<b>Droite</b>
N.º Intern	ne	_											
202511027	<del>-</del>												
Modèle		<u>_ </u> 	Réf c	couleurs			<u>Doub</u>	luro					
LILLE				4 Beige Textile		<u> </u>	Empeigne	N/A					~
				4 Beige aniline		<u> </u>	Talon	N/A					
<u>Tige</u> Vérifier patro	nnages					<u> </u>			i-glisso	ire			•
Comme patro								Dou	ublure p	perforée			
Photo fournie	e												
Échantillon f													
Orthèse four													
Orthèses de	orme montage fournis (WI)												
	finitives fournies												
Mecaflex													
Gauche D	Proite Les deux												
Formes			H	auteur de Tige						To	ur de Jan	ıbe	
	Gauc	he Droit									(cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
Revêtement de la										0			0
Revêtement de la		0	cm							0		Séle 💙	0
<u>Épaisseur</u>	/couleur du fil		Droite 18							0		Séle 🗸	
0.	Ton sur ton Cont	raste	cm							0		Séle 🗸	0
				ec orthèse ns orthèse						0		Séle 🗸	0
				cart de laçage						0		Séle 🗸	0
			20							0		Séle 🗸	0
			mm							0		Séle 🗸	0
			Poi	int de claque	0 cm					0		Séle 🗸	0
					Vers l'ava	ant				En	<u>ıbrase</u>		
					Vers l'arri	ière				Gau	ıche		
										Dro	ite		
										Ba	<u>leines</u>		
										Int.			
										Ext.			
Languette	2												
Languette													
Bourrelet													
Bourrelet													
Chevilles/	<u>Quartiers</u>												
Malléoles													
Quartiers													



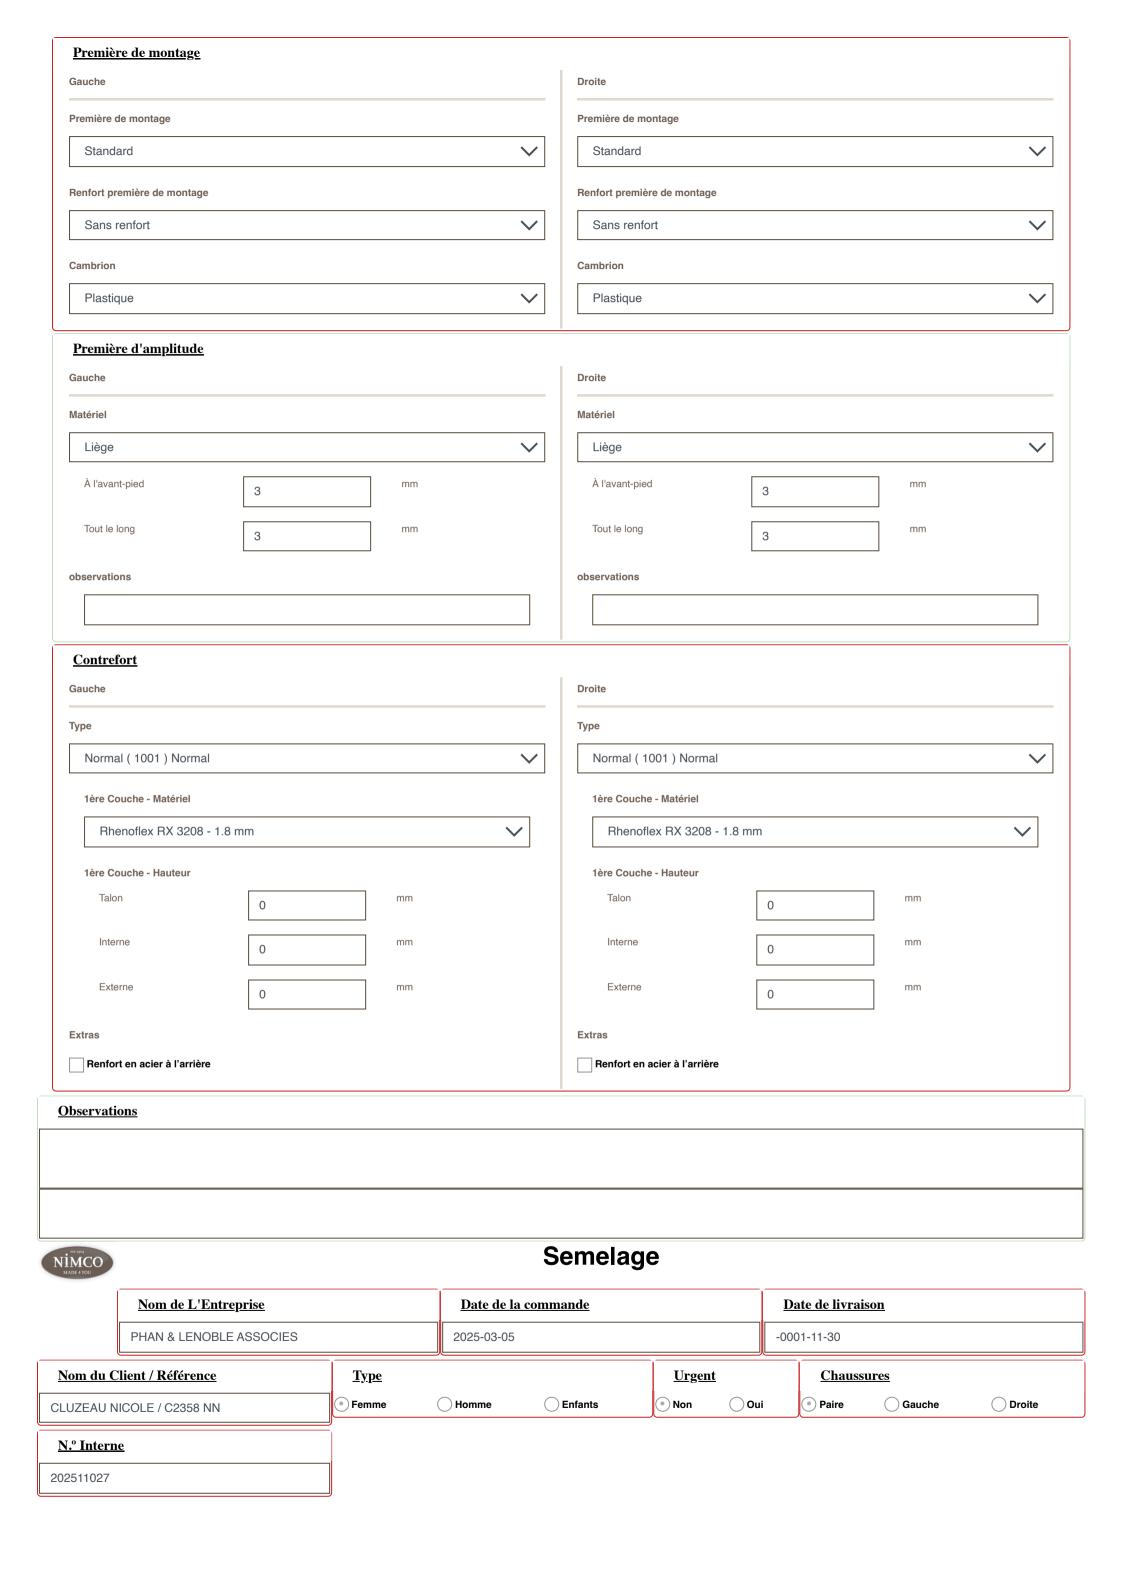

Semelle Nimco								
005/2021								~
Bande d'enroba	g <u>e</u>							
Zone								
Choisissez								<b>~</b>
Matériel								
Choisissez								<b>~</b>
Piqûres								
Non								<b>~</b>
<u>Trépointe</u> Matériel								
Rubber welt nº (	D block C10							
Hubber weit n° 0	J DIACK CTO							<u> </u>
Patin								
Tout le long								
observations								
								$\neg$
Compensation s	ur semelag <u>e</u>							
Bout Gauche	0	Droite	0	Nor	mal		Complet	
	mm	1	mm		icipé		Autres	
Patin Gauche	0	Droite	0	Reta	ardé			
	mm 0	]	0	1				
Talon Gauche	mm	Droite	mm					
					¬ г			
Intercalaire	3				mm Matériel	Micro	o C10 Preto	
Matériel de la se	<u>emelle</u>							
Plate			~					
Couleur de la se	mell <u>e</u>			) 				
Plate - Noir	<del></del>		~					



## Semelage

Nom de L'Entreprise		Date de la commande		Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIE	S	2025-03-05		-0001-11-30
Nom du Client / Référence	<u> </u>		<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
CLUZEAU NICOLE / C2358 NN	• Femme	Homme Enfants	Non Oui	Paire Gauche Droite
N.º Interne				
202511027				
<u>Type de talon</u>	Matériaux et option	<u>ns</u>	<u>Autres</u>	
A O B	EVA C10 Noir	~	Arrondi	iauche Droite 0
Talon Talon 3/4 compens	Bois Elliobe cuil		☐ Désaxé ☐ G	auche Int 0 Ext 0
Talon 1/2 compensé Talon compens	é Enrobé cuir	en couches	D	proite Int 0 Ext 0 mm
Gauche Droite Hauteur 1.5 1.5	Liège Autres		Désaxé vers l'intérieur	iauche mm
cm cm  Mesuré à l'arrière Mesuré sur le côté	Talon	Gauche Droite		roite 0
	Amortissement du talon Talon décroché Talon perforé			
	Protection rigide			
Finissage de l'orthèse  Doublure Perforée (K704)  Cuir (K704)				Autres  Déformer  Envoi matériaux semellage détachés
Identique doublure     Alcantra noir (K1507)				
Doublure antiallergique (K710)				
Doublure antibactérien (K709)				
Envoyer doublure en vrac  Recouvrement à fournir non collé				
<u>Observations</u>				



## Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

	Nom de L'Entreprise					<u>commande</u>		]	<u>Date de livraison</u>				
	PHAN	& LENOBLE	ASSOCIES		2025-03-05			-0	-0001-11-30				
Nom du C	lient / R	<u>éférence</u>		<u>Type</u>	<u></u>		<u>Urgei</u>	nt	Chaussi	ıres_			
CLUZEAU N				• Femme	Homme	◯ Enfants	<ul><li>Non</li></ul>	Oui	<ul><li>Paire</li></ul>	Gauche	<b>○</b> Droite		
N.º Interne													
202511027	<u>e</u>												
202511027													
<u>Forme</u>						Dessin du be	<u>out</u>						
Moule en plâtre			Gauche		Droite	Carré		Pointu	Rol	nd	Rond et Large		
Empreinte sur pap							/			\ /	_		
Digitalisation du pi						/	/	\		\ /			
Empreinte sur mod Forme en Polyuré										$^{\sim}$			
Forme en bois	and io					<u>Découpe de</u>	la forma		•				
	(	Gauche	☐ Normal	I	O Dur	<u>Decoupe de</u>	ia ioiiie						
	ı	Droite	Normal		Our			·			E.		
Juste fraiser						Type 1		Type 2		$\sim$			
Hauteur de la form	ne [	0		cm 0		cm L'orthèse ar	•1.1						
riadical de la form													
Hauteur du talon		0		cm 0		cm Couverture de I	_'orthèse ai	movible					
Relevé du bout		0		cm 0		cm							
Épaisseur du bout	t [	0		cm 0		ст							
Mesures d	le la forn	<u>ne</u>											
	1					HAUTEUR					1		
0			4.		Gauche	Droite	e	4.		0			
	2		3,		0	0 0		3.		_	2		
0				1900	5 0	0 0		2/ /	5	0			
	2a		2 2a		0	0 0		2 2a			2a		
0	3			1	0	0 0	$\overline{}$	-11		0	3		
0										0			
	4			1	0	0 0		1			4		
0										0			
	5										5		
0										0			
<u>Orthèse</u>													
	N. 14:5-		auche Droite		GaucheDroite								
	Multiform	e + Liege licro cork		Physiologik (4/4/4) Métartarsalgik (8/8/4)	0								
		lultiforme		Talalgik (8/8/4)	0								
		Autre	0 0	Complex (10/10/6)	0								
[A] Standard			[B] Sous malléolai	⊔ ire latéral	[C] Sous	malléolaire médial		[D] Sous mallé	olaire bilatéral	[	[E] Faux bout		
[F] Tuteur tota	al		[G] Tuteur bilatéra	al	[H] Tuteu	r latéral		[I] Tuteur méd	al	[	[J] Faux pied		
[K] Tuteur po			_										
	A	$\Rightarrow$	В							<u> </u>			
	Gauche			Gauche		Gauche					Gauche		
999			0		999		Gauche		mı	0			
	mm			mm	1	mm	ᆜ Int │ □ ├	0	mı		mm		
999	Droite		0	Droite	999	Droite	Ext	0	mı	m 0	Droite		
	Olole			Matériel Matériel		Droite Matériel	Droite	0	mı	m	DIORE		
					999		Int	0	mı	m			
							Ext	0	mı	m			
								Matérie		٦			



## Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

	Nom de L'Entrepr	Dat	e de la comn	<u> 1ande</u>				<u>Date de livraison</u>						
	PHAN & LENOBLE ASSOCIES									-0001-11-30				
Nom du Cli	ent / Référence		<u>Type</u>					<u>Urgent</u>		Cha	<u>ıssures</u>			
CLUZEAU NIC	OLE / C2358 NN		• Femme	O Homr	ne C	) Enfants		Non	Oui	Paire	◯ Gau	che	<b>Droite</b>	
N.º Interne														
202511027														
<u>Orthèse</u>														
				7				)			١		Ŋ	
<	<u> </u>		<u> </u>	···. <u>N</u>		<u> </u>			<		.}			
Gauche 0		mm Gauche	0		mm	Ga	uche		0	Gauche	0	Gau	iche	
Int 0		mm Int	0		mm	m	nm			mm		m	m	
Ext 0		mm Ext	0		mm 0	Di	roite		0	Droite	0	Dro	nito	
Droite 0		mm Droite	0		mm		tériel			Matériel		Dit	one	
Int 0		mm Int	0		mm									
Ext 0	Matériel	mm Ext	0		mm									
			Matériel											
	K M													
<														
Gauche 0		mm												
Droite 0		mm												
	Matériel													
Suplemento de	Montagem													
Mesures de	s orthèses													
Int	Gauche Ext	Int	Droite Ext		Gauch	Désaxé e	Poster	ieur Droit	e	Compens l'orth		uche	Droite	
Talon 32	28	4	4	mmInt	4		mm 0			mmNormal	0	mm	0 mr	
Patin 12	8	4	4	mmExt	0	ı	mm 0			mmRetardé	0	mm	0 mr	
Bout 4		4		mm	Gauch	Désaxe	é Antéri	eur Droit	0	Anticipé	0	mm		
Utiliser les marques  Gauche Dro				Int	0		mm 0		<u>e</u>	2 phases mm	0	mm		
Gauche	ite			Ext	0		mm 0			Complet mm	0	mm	0 mr	
A l'aplomb	de la malléole					Mouss	e de c	<u>apitonnage</u>	<u>)</u>					
Int		auche		Droite								Int Gauche Dro	Ext ite Gauche Droite	
Ext						À l'avant-pied	i							
						Au talon  Dans le mallé	eole							
						Complet			<b>4</b> .					
									Épaisseur		3mn	Gauche	Droite	
-											5mn		0	
Chaussure	<u>l'essayage</u>			. ,						<b>5</b>				
Hauteur du		mmDroite ()	mm _	Gauche	Droite Comp	Gauch	emelage		Droite		extra première de monta Gauche		itermédiaire Droite	
talon	ne 0	mmDroite 0	mm	$\nearrow$	Talon			mm 0		mm Comple			$\bigcirc$	
Plastique dur Plastique soup	le				Patin			mm 0		mm Patir	0		O	
					Bout	U		mm 0		mm	mm	0		
Observation	<u>1S</u>													
	UCHE = TYPE C OITE = TYPE A													

ORTHESE GAUCHE = TYPE C
ORTHESE DROITE = TYPE A