
NIMCO MADE 4 YOU					Tige							
	Nom de L'Entreprise	Date de la commande				Date de livraison						
	PHAN & LENOBLE ASSOCIES			2025-02-20			-00	-0001-11-30				
Nom du Cl	lient / Référence	<u> Type</u>				<u>Urgent</u>		Chaussu	ıres			
	URORE / C1172 E	Femme	(Homme	Enfants		Oui	Paire	Gauche	○ Droite		
N.º Interne	<u>e</u>											
		<u> </u>				Y						
<u>Modèle</u>				<u>ouleurs</u>		<u>Doublure</u>						
LILLE		1		4 Pantouffle Grey	<u> </u>	H -	N/A				\dashv	
<u>Tige</u>		2	: V189	2 Grey Aniline	<u> </u>	<u> </u>	N/A Anti-gliss	noiro		<u> </u>		
Vérifier patror Comme patro							Doublure					
Photo fournie												
Échantillon fo	ourni											
Orthèse fourn												
	montage fournis (WI)											
Orthèses défi	initives fournies											
Mecaflex												
	roite Les deux											
<u>Formes</u>				auteur de Tige					r de Jambe			
Revêtement de la f	forme fait	e Droite	Gauche 20	•				G (cm) Hauteur (cm) D (cm)		
Revêtement de la f	forme à faire	O	cm					0	Séle	V 0	\dashv	
<u>Épaisseur/</u>	<u>/couleur du fil</u>		Droite 20					0	Séle	V 0	\dashv	
ОТ	Ton sur ton Contra	aste	cm					0	Séle	V 0	\dashv	
				ec orthèse				0	Séle	V 0	\dashv	
			Saı	ns orthèse							\dashv	
			<u>Éc</u>	cart de laçage				0	Séle	V 0	\dashv	
			20					0	Séle	V 0	\dashv	
			mm Poi	int de claque	0			0	Séle	V 0	\dashv	
					cm			0	Séle	V 0		
					Vers l'avant			Emb	<u>orase</u>			
					Vers l'arrière			Gauc				
								Bale Int.	emes			
								Ext.				
<u>Languette</u>												
Languette												
<u>Bourrelet</u>												
Bourrelet												
Chevilles/Q	Ouartiers											

Malléoles
Quartiers

<u>Fermeture</u>								
Туре								
Velcro				~				
Spécification velcro								
1: Gauche - Quantité		Droite - Quantité						
Décision interne de Nimco	~	Décision interne de Nimco		V				
○ velcro direct Passants								
Passant dissimulé								
Gun metal passant with roller NP01				~				
2: Gauche - Quantité								
		Droite - Quantité						
Décision interne de Nimco	<u> </u>	Décision interne de Nimco		<u> </u>				
○ velcro direct Passants								
0				mm				
Fermeture à glissière fonctionnelle								
Fermeture à glissière décorative								
Élastique								
Fermeture velcro à une main								
<u>Autres</u>								
Perforation cuir+doublure Broderie		Perforation cuir Laser						
Diodene								
Renfort caoutchouc bout tige		Pièce de décoration						
Étiquette								
<u>Observations</u>								
NIMCO MADE 4 YOU	As	ssemblage						
Nom de L'Entreprise	Date de la comm	nande	<u>Date de livraison</u>					
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-20		-0001-11-30					
Nom du Client / Référence Type		<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>					
MOULLEC AURORE / C1172 E	Homme	Enfants Non Ou	i Gauche	○ Droite				
N.º Interne								
202508589								
Type de construction								
Soudé				~				
Bout								
Gauche		Droite						

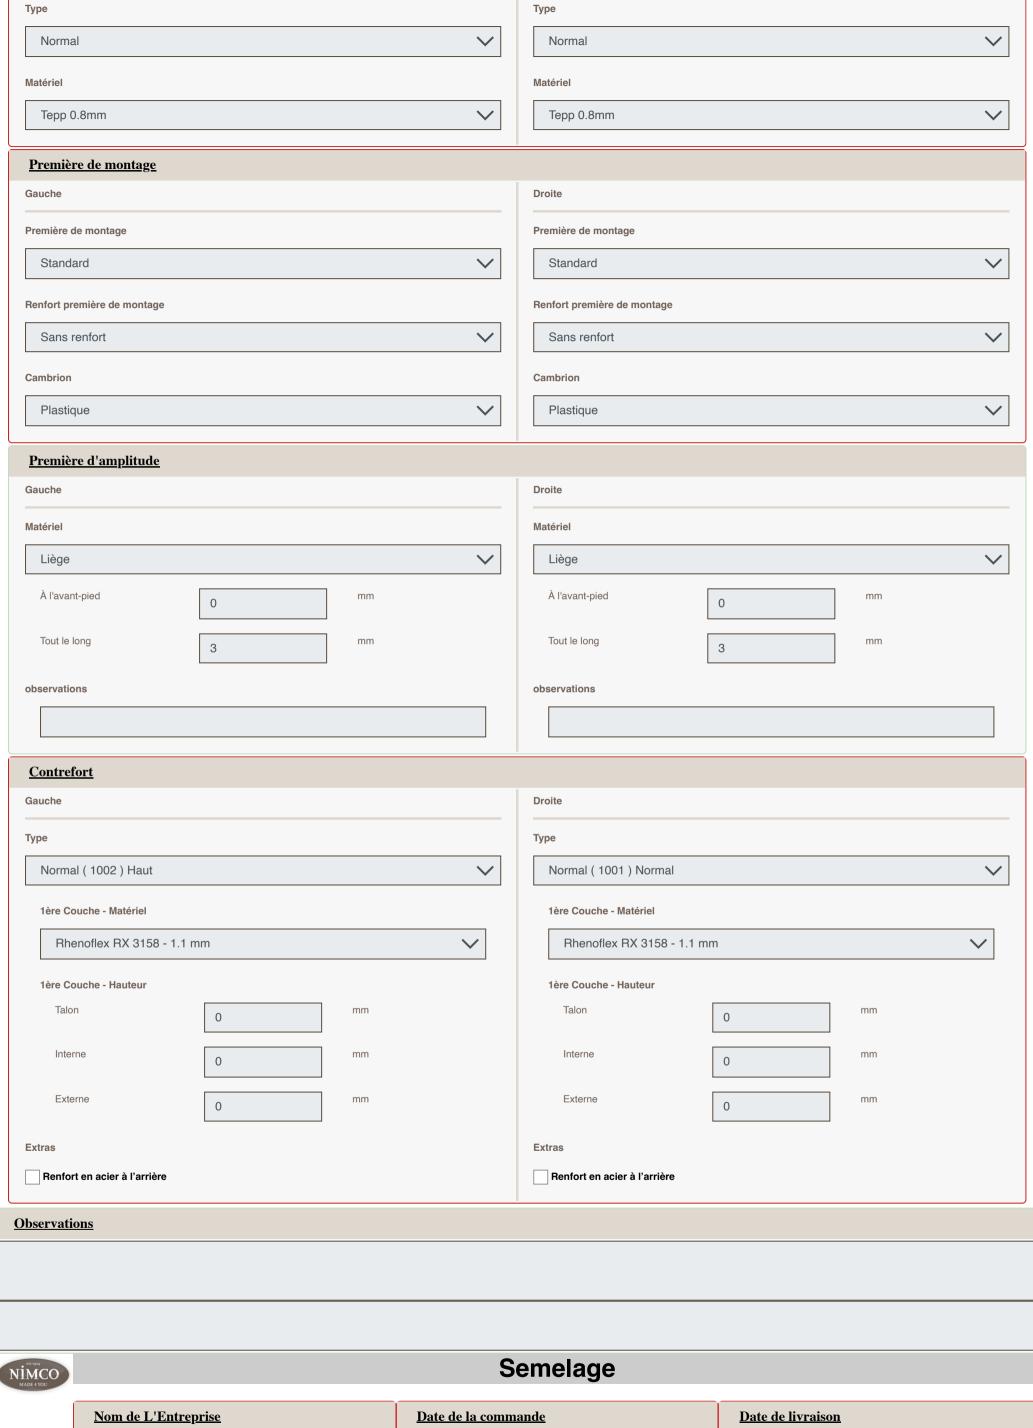

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-20	-0001-11-30

Nom du Client / Référence]	<u>[ype</u>				<u>Urger</u>	<u>1t</u>	Chauss	<u>sures</u>	
MOULLEC AURORE / C1172 E		emme	Homme	○ Enfants		Non	Oui	Paire	Gauche	Droite
N.º Interne										
202508589										
Semelle Nimco										
005/2021										~
Bande d'enrobage										
Zone										
Choisissez										~
Matériel										
Choisissez										~
Piqûres										
Non										~
<u>Trépointe</u> Matériel										
Rubber welt n° 0 black C10										~
										•
Patin Tout le long										
observations										
Compensation sur semelage										
Bout Gauche	D	roite		Normal		(Complet			
mm		mm		Anticipe Retardé		(Autres			
Patin Gauche mm	D	roite				l				
Talon Gauche 0	D	roite 0								
		111111				N/i ava	C10 Preto			
Intercalaire 3				mr	m Matéri	el IVIICIO	O TO FIELD			
Matériel de la semelle										
Plate										
Couleur de la semelle										
Plate - Noir										

NIMCO MADE 1 YOU				Seme	lage	•				
	Nom de L'Entreprise		Date de	la commande			<u>D</u>	ate de livrai	son	
	PHAN & LENOBLE ASSOCIES)			-00	-0001-11-30		
Nom du (Client / Référence	<u>Type</u>				<u>Urgent</u>		Chauss	<u>ures</u>	
MOULLEC /	AURORE / C1172 E	Femme	Homme	Enfants		Non) Oui	Paire	Gauche	○ Droite
N.º Interr	<u>ne</u>									
202508589										
Type de ta	talon_	<u>Matériaux et op</u>	otions		Au	<u>tres</u>				
A	$\bigcirc^{B}\bigcirc$	© EVA C10 N	oir	~	Arro	ndi	Gauche	Droite 0		
	Talon Talon 3/4 compensé	Cuir Bois Enrob	é cuir		✓ Désa	axé	✓ Gauche	mm 7	<u>√</u> E	xt 7
C	$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$						D	mm 0		mm 0
	/2 compensé Talon compensé Gauche Droite	◯ Enrobe	é cuir en couches				Droite	mm		xt mm
Hauteur 1	1	Autres			Desa	axé vers l'intérieur	Gauche	mm		
Mesuré à l'a	cm cm arrière Mesuré sur le côté	<u>Talon</u>					Droite	0		
		Amortissement du talon	(Gauche Droite				mm		
		Talon décroché								
		Talon perforé Protection rigide								
<u>Finissage</u>	e de l'orthèse				,			Aut	<u>tres</u>	
	erforée (K704)								ormer	
Cuir (K704)								Envo	oi matériaux semellaç	ge détachés
Alcantra noi										
	ntiallergique (K710)									
	ntibactérien (K709)									
Envoyer dou	ublure en vrac									
Recouvreme	ent à fournir non collé									
Observat	<u>tions</u>									

NIMCO MADE 4 YOU											
	Nom de L'Entrepr	<u>·ise</u>		Date de la	commande		Date de livraison				
	PHAN & LENOBLE AS	SSOCIES		2025-02-20			-0001-11-	30			
Nom du C	lient / Référence		<u>Type</u>			<u>Urgent</u>	<u>C</u>	haussures			
MOULLEC A	URORE / C1172 E			Homme	○ Enfants		Oui Pa	nire Gauc	he Droite		
N.º Interne	<u> </u>						Ò				
202508589											
					D	,					
<u>Forme</u>	G	auche		Droite	Dessin du be	<u>out</u> Poi	ntu	Rond	Rond et Large		
Moule en plâtre Empreinte sur pap Digitalisation du pi							\				
Empreinte sur mou							1 /				
Forme en Polyurét	hane				D'arran de	1- 6					
Tomic on bois	Gauche	○ Normal		O Dur	<u>Découpe de</u>	<u>la forme</u>			٦		
Juste fraiser	Droite	○ Normal	(Dur	Type 1	Type 2			2		
Hauteur de la form	0		cm 0		cm <u>L'orthèse ar</u>	novible					
Hauteur du talon	0		cm 0		Couverture de I	L'orthèse amovible)				
Relevé du bout	0		cm 0		cm						
Épaisseur du bout			cm 0		cm						
Mesures de	<u>e ia iorme</u> 1				HAUTEUR				1		
0 0 0	2 2a 3 4	2 2a	1	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2a		5	2 0 2a 0 3 0 4 0 5		
<u>Orthèse</u>											
[A] Standard			Physiologik (4/4/4) Métartarsalgik (8/8/4) Talalgik (8/8/4) Complex (10/10/6) re latéral	aucheDroite	: malléolaire médial ur latéral		Sous malléolaire bil uteur médial	atéral	[E] Faux bout		
[K] Tuteur pos	stérieur A	8					D				
00	Gauche		Gauche		Gauche	Gauche 0		mm	Gauche		
99	mm	0	mm	0	mm	Int 0		mm O	mm		
99		0		0		Ext 0		mm 0			
	Droite		Droite Matériel		Droite Matériel	Droite 0		mm	Droite		
						Int 0		mm			
						Ext 0	M-14.7-1	mm			
							Matériel				

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage												
	Nom de L'Entrepr	Date de la commande					Date de livraison					
	PHAN & LENOBLE AS	SSOCIES		2025-02-20					-0001-11-30			
Nom du Client / Référence <u>Type</u>			<u>Urgent</u>					<u>Chaussures</u>				
MOULLEC A	URORE / C1172 E		Femme	Homme	○ E	nfants	Non	Oui	Paire	Gauche	Droite	
N.º Intern	<u>e</u>											
202508589												
<u>Orthèse</u>												
	F					H		<				
Gauche 0		mm Gauche	0		mm	Gauche	0		Gauche	0	Gauche	
Int 140		mm Int	0		mm	mm			mm		mm	
Ext 140			0		mm 0	Droite	0		Droite	0	Droite	
Droite 99		Droite mm	0		mm	Matériel			Matériel			
Ext 99			0		mm							
	Matériel	Ext _	0 Matériel		mm							
MULTIFORM			Waterier									
	K J											
Gauche 0		mm										
Droite 0	Matériel	mm										
	de Montagem											
Mesures d	es orthèses Gauche	С	Proite			Désaxé Poste	rieur		Compensation	de Gauche	Droite	
Talon 15	Ext 15	Int 15	Ext 15	mmInt 0	Gauche	mm	Droite 0		l'orthèse mmNormal	0	mm 0 mm	
Patin 15	15	15	15	mmExt 0		mm	0		mmRetardé	0	mm 0 mm	
Bout 8	<u> </u>	8		mm		Désaxé Anté	rieur		Anticipé	0	mm 0 mm	
Utiliser les marque	es sur la forme			Int 0	Gauche	mm	Droite		2 phases	0	mm 0 mm	
Gauche D	roite			Ext 0		mm			Complet	0	mm 0 mm	
A l'anlomi	o de la malléole					Mousse de	<u>capitonnage</u>					
<u> </u>		auche		Droite		TVIOUSSE WE	<u>en promuse</u>				Int Ext	
Int Ext					À	l'avant-pied				Gauch	e Droite Gauche Droite	
						u talon ans le malléole						
						omplet	,					
							Ера	aisseur		G. 3mm	auche Droite	
										5mm	0 0	
	e d'essayage				Compone	ation sur semalos	ie.		Espace extra			
Hauteur du		mmDroite 0		Gauche C	\neg	ation sur semelag Gauche	Dr	roite	Entre la premi	ère de montage et la co Gauche	ouche intermédiaire Droite	
talon Gau		mmDroite 0	mm	/	Talon 0 Patin 0		mm 0		mm Complet	0	\circ	
Plastique sou					Bout 0		mm 0		mm Patin	0		
										mm	0	
Observation	<u>ons</u>											
ORTHESE E	NVELOPPANTE A GAUG	CHE UNIQUEME	ENT									

